


SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
POLKOWICE DZ. NR 621/7; 825/188

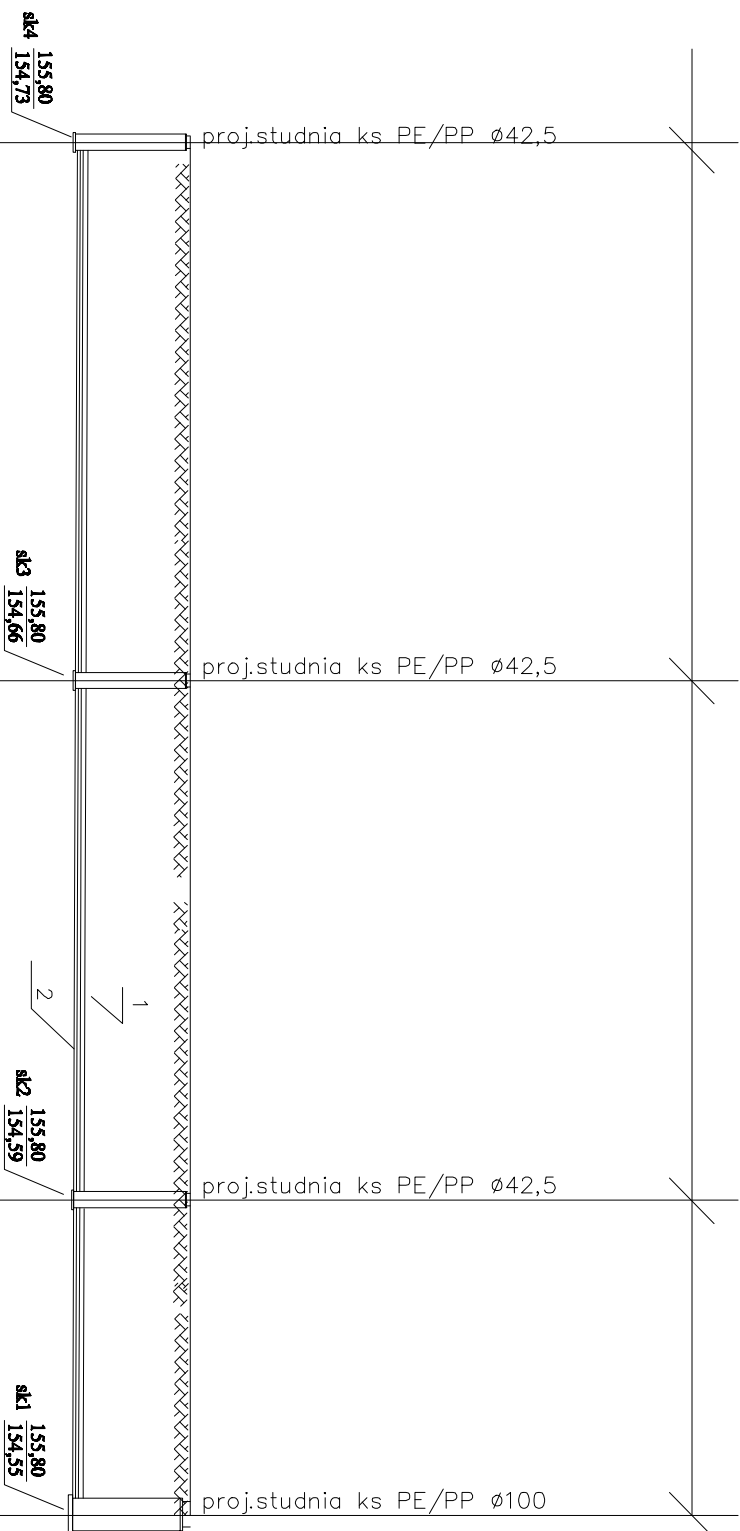


Rzędna terenu [m n.p.m.]	155,80	155,80	155,80	155,80
Rzędna dna rury [m p.p.t.]	154,73	154,66	154,59	154,55
Przykrycie [m]	1,07	1,14	1,21	1,25
Spadek [%]		i = 1,0%		
Średnica [mm]	Ø 200x4,7 PVC-U, kl."S" SN8, SDR34			
Odległość[m]	0,00	7,12	13,99	18,16
Długość [m]	7,12	6,87	4,17	

Minimalna głębokość położenia przewodu

sk200	–projekтована сiеc канализациj санитарногw гwолицы/реји
PCV-UJ	Ø200x4,7 PVC–U, k1“ S ⁿ SN8, SDR 3k; Lcst = 171,59m
sk2-sk7	–studije канализациj санитарногw Ø425–7 szt
sk1, sk8-sk12	–studije канализациj санитарногw тип TEGRA Ø1000–6 szt
1	–tasma ostrzegawcza koloru brązowego

warstwę folii izolacyjnej o szerokości ~80cm



<p>Biuro Projektowe Inżynieria Sanitarna Pogorzelska ul. Bukowa 59-140 Cieszanów mariola.chwastyk@p.pl tel. 691-328-308</p>		<p>Inwestor: PCM SP. Z O.O. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice</p>		<p>Nr rys.</p>		<p>Skala</p>	
<p>Obiekt:</p>		<p>Linia: INTERIEN 2014 PL</p>		<p>4</p>		<p>1:100</p>	
<p>Adres</p>		<p>SIĘĆ WODY, SIĘĆ KAKALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ</p>					
<p>Tytuł</p>		<p>dz. nr 621/7, 825/186, obręb 0004 Polkowice jedn.ewid.021604_4 Polkowice- miasto Profil podziemny sieci kanalizacji sanitarnej</p>					
<p>Projektant/san</p>		<p>inż. Adam Hajdukiewicz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 386/86/UW</p>					
<p>Asystent proj.</p>		<p>mgr inż. Mariola Chwastyk</p>					