



SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Polkowice DZ. NR 621/7; 825/188

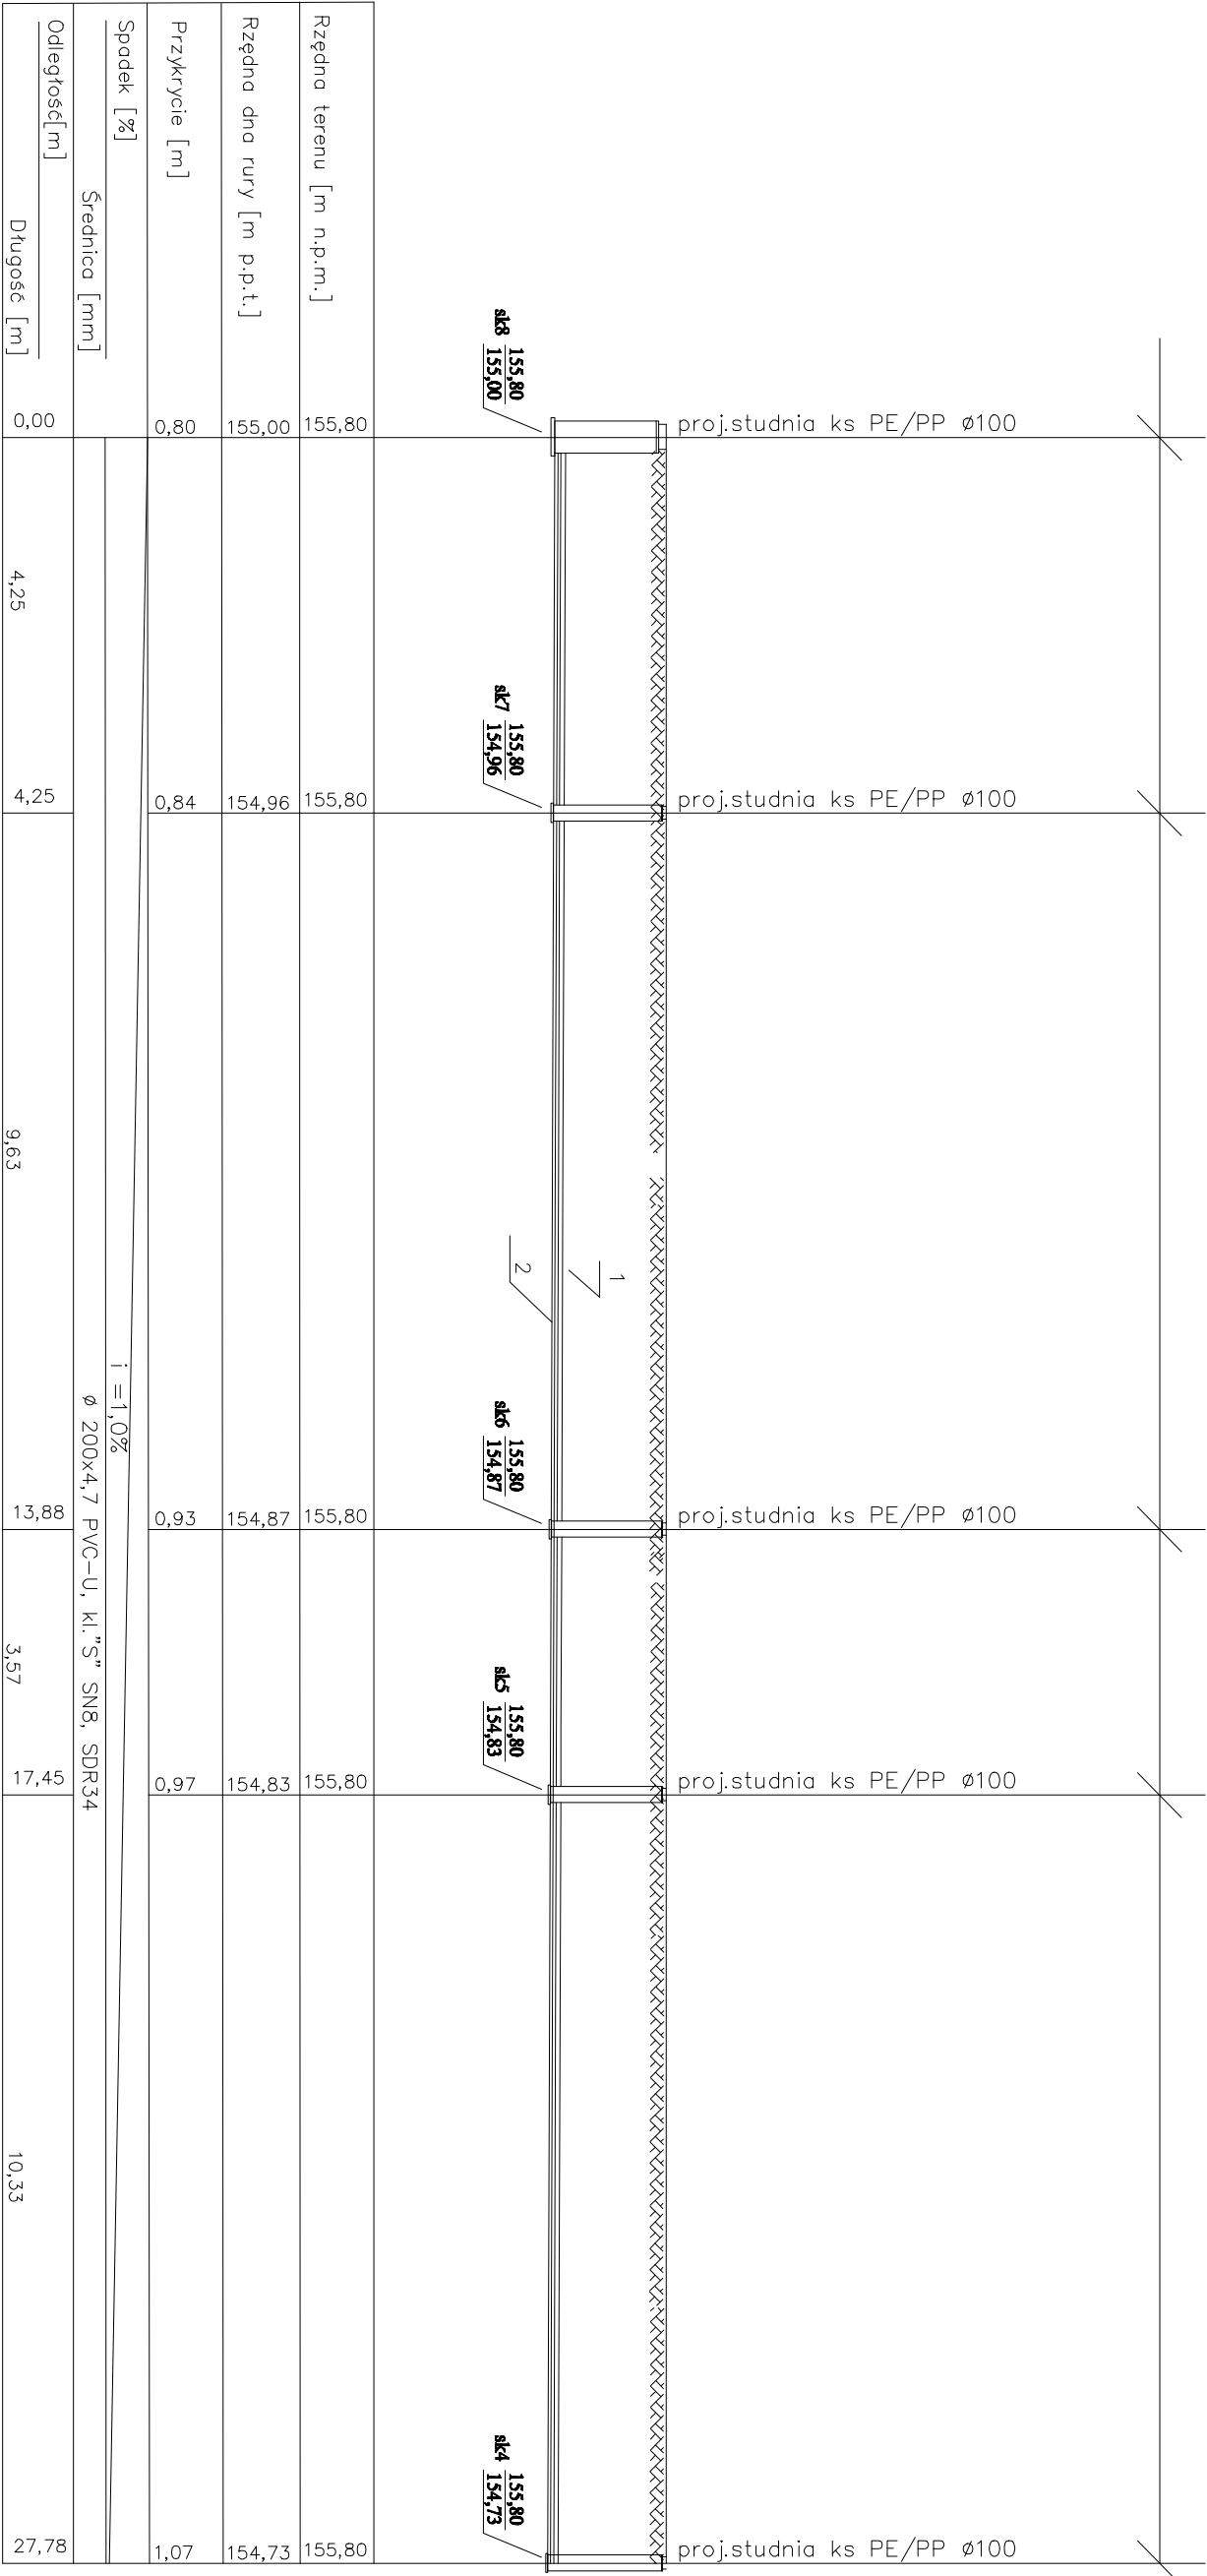

- ks200** –projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- PVC-U** Ø200x4,7 PVC-U, kl."S" SN8, SDR 34, Lcof = 171,59m
- sk2-sk7** –studnie kanalizacji sanitarnej Ø425–7 szt
- sk1,sk8-sk12** –studnie kanalizacji sanitarnej typ TEGRA Ø1000–6 szt
- 1** –taśma ostrzegawcza koloru brązowego

UWAGA
Minimalna głębokość położenia przewodu kanalizacyjnego z uwagi na warstwę przemarzania wynosi 1,20m licząc od górnej krawędzi przewodu. Z uwagi na nie zachowanie wymaganej warstwy należy wykonać na całym projektowanym odcinku powyżej warstwy przemarzania ocieplenie nad rurą kanalizacji sanitarnej warstwą: 30–50 cm keramzytem, osłoniętym przed zawilgoceniem podwójną warstwą folii izolacyjnej o szerokości ~80cm



Biuro Projektowe Inżynieria Sanitarna Pocztowca 140 Chocianów mariola.cinwastyk@vp.pl tel.691-328-308 59-100 Polkowice				Inwestor: PGM SP. Z O.O. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice	
Obiekt:	SIEĆ WODY, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ			Nr rys.	Skala
Adres	dz. nr 621/7, 825/188, obręb 0004 Polkowice jedn.ewid.021604_4 Polkowice– miasto			5	1:100
Tytuł	Profil podłuzny sieci kanalizacji sanitarnej				Data 20.12.2019
Projektant/san	inz. Adam Hajdukiewicz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 360/80/UW				
Asystent proj.	mgr inz. Mariola Cinwastyk				