



SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Polkowice DZ. NR 621/7; 825/188

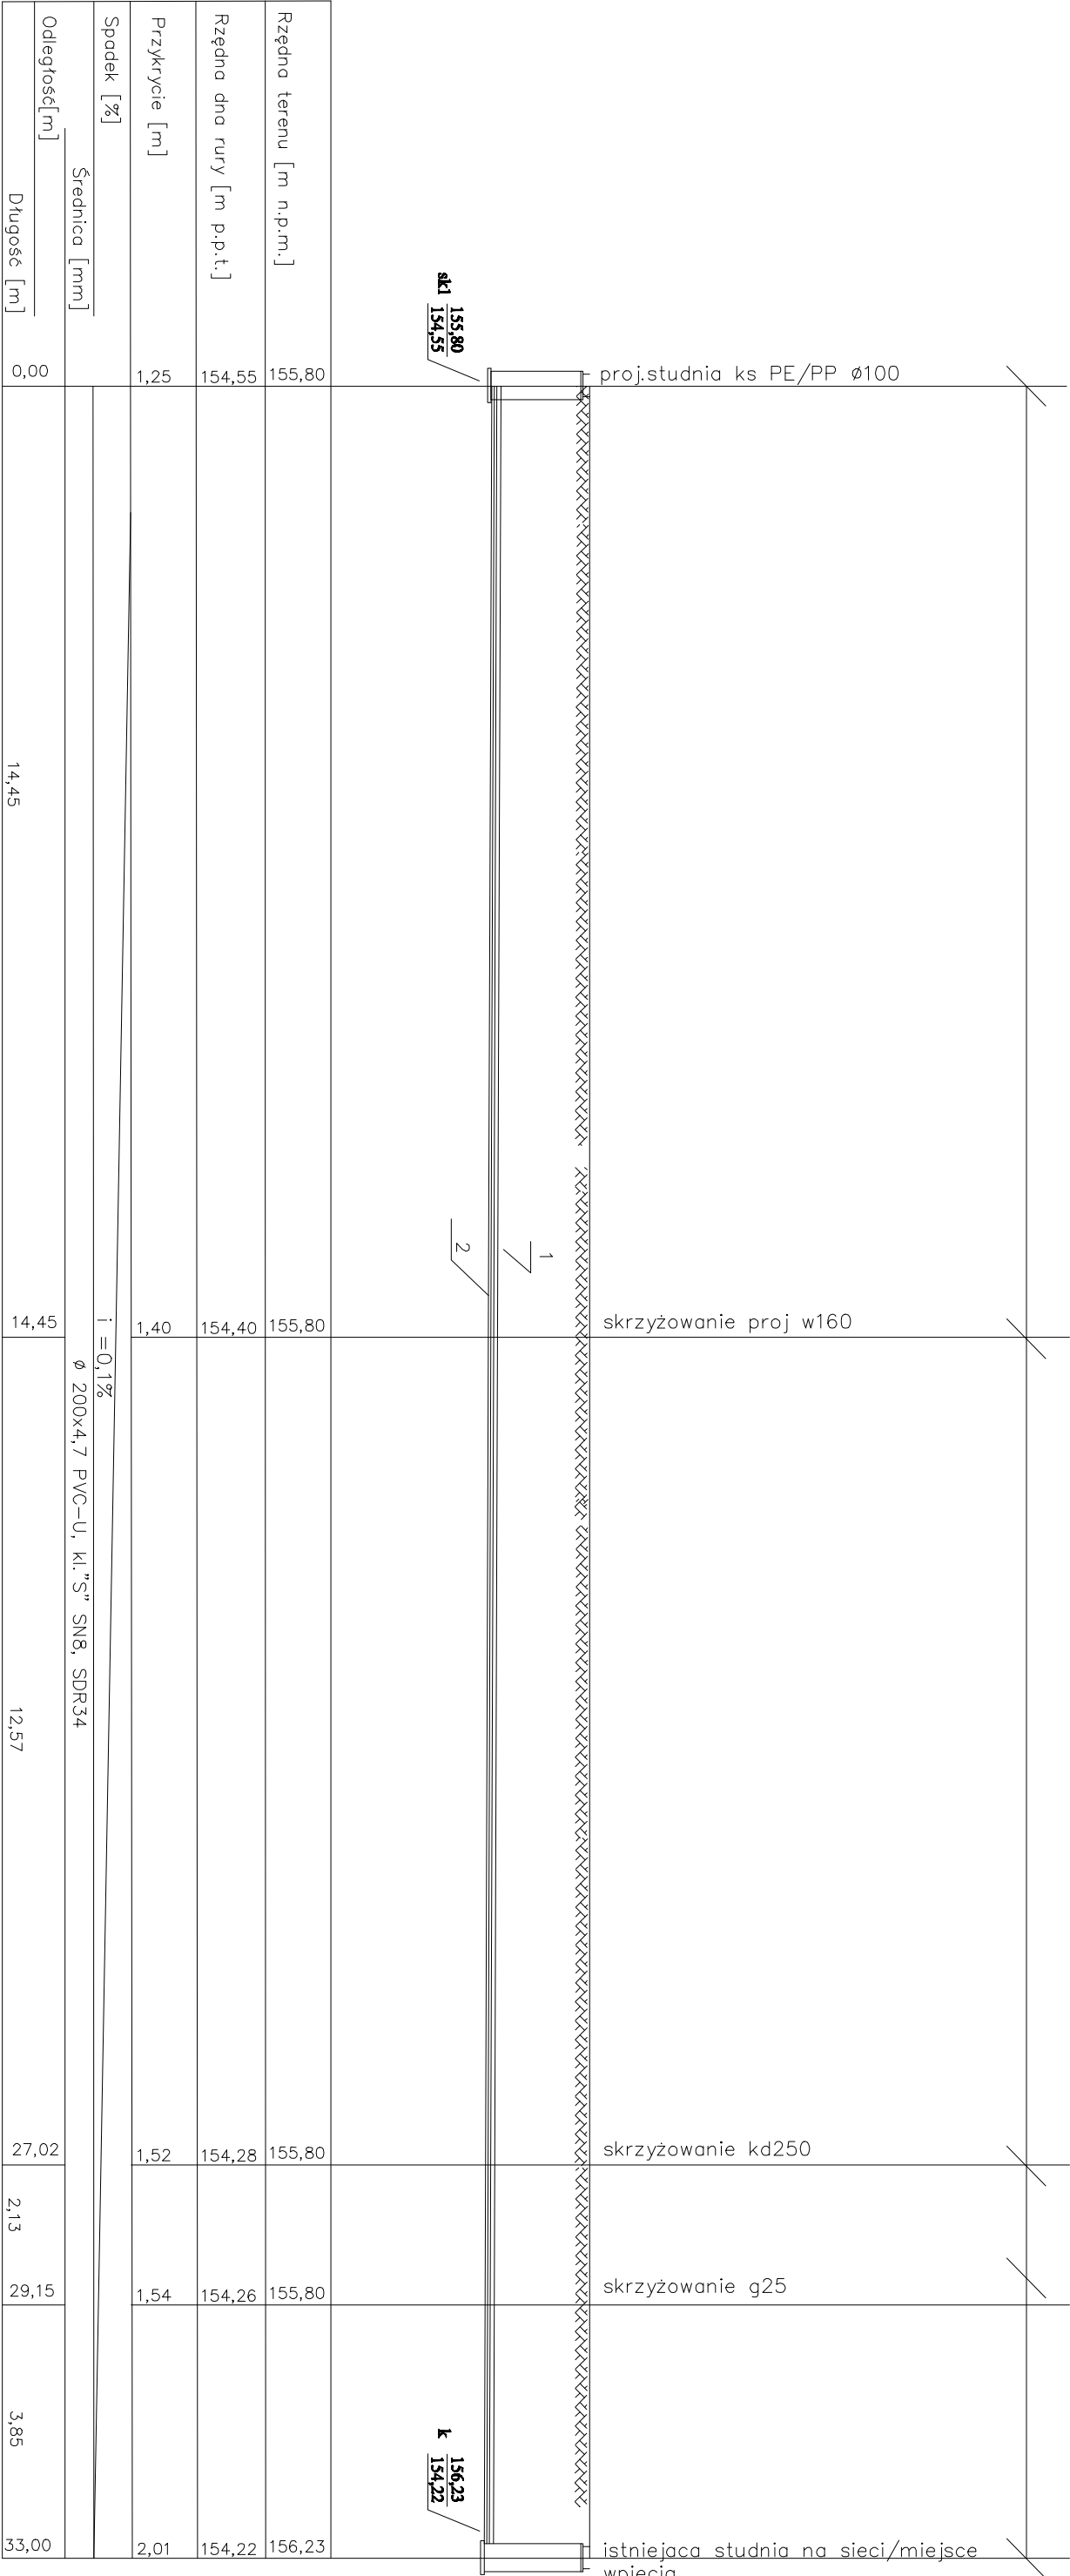

- ks200** –projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- PVC-U** ø200x4,7 PVC-U, kl."S" SN8, SDR 34; Lcor = 171,59m
- sk2-sk7** –studnie kanalizacji sanitarnej ø425–7 szt
- sk1,sk8-sk12** –studnie kanalizacji sanitarnej typ TEGRA ø1000–6 szt
- 1** –tuszna ostrzegawcza koloru brązowego

UWAGA
Minimalna głębokość położenia przewodu kanalizacyjnego z uwagi na warstwę przemarzania wynosi 1,20m licząc od górnej krawędzi przewodu. Z uwagi na nie zachowanie wymaganej warstwy należy wykonać na całym projektowanym odcinku powyżej warstwy przemarzania ocieplenie nod rurę kanalizacji sanitarnej warstwą 30–50 cm keramzytem, osłoniętym przed zwiłgoceniem podwójną warstwą folii izolacyjnej o szerokości ~80cm



Biuro Projektowe Inżynieria Sanitarna Pogorzelska ul Bukowa 39-140 Chocianów mariola.chwastyk@pp.pl tel.691-328-308		Inwestor: PGM SP. Z O.O. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice		Nr rys. 3	Skala 1:100
Obiekt:	SIEĆ WODY, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ				
Adres	dz. nr 621/7, 825/188 , obręb 0004 Polkowice jedn.ewid.021604_4 Polkowice– miasto				
Tytuł	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej				
Projektant/san	inż. Adam Hajdukiewicz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 396/06/VW				
Asystent proj.	mgr inż. Mariola Chwastyk				