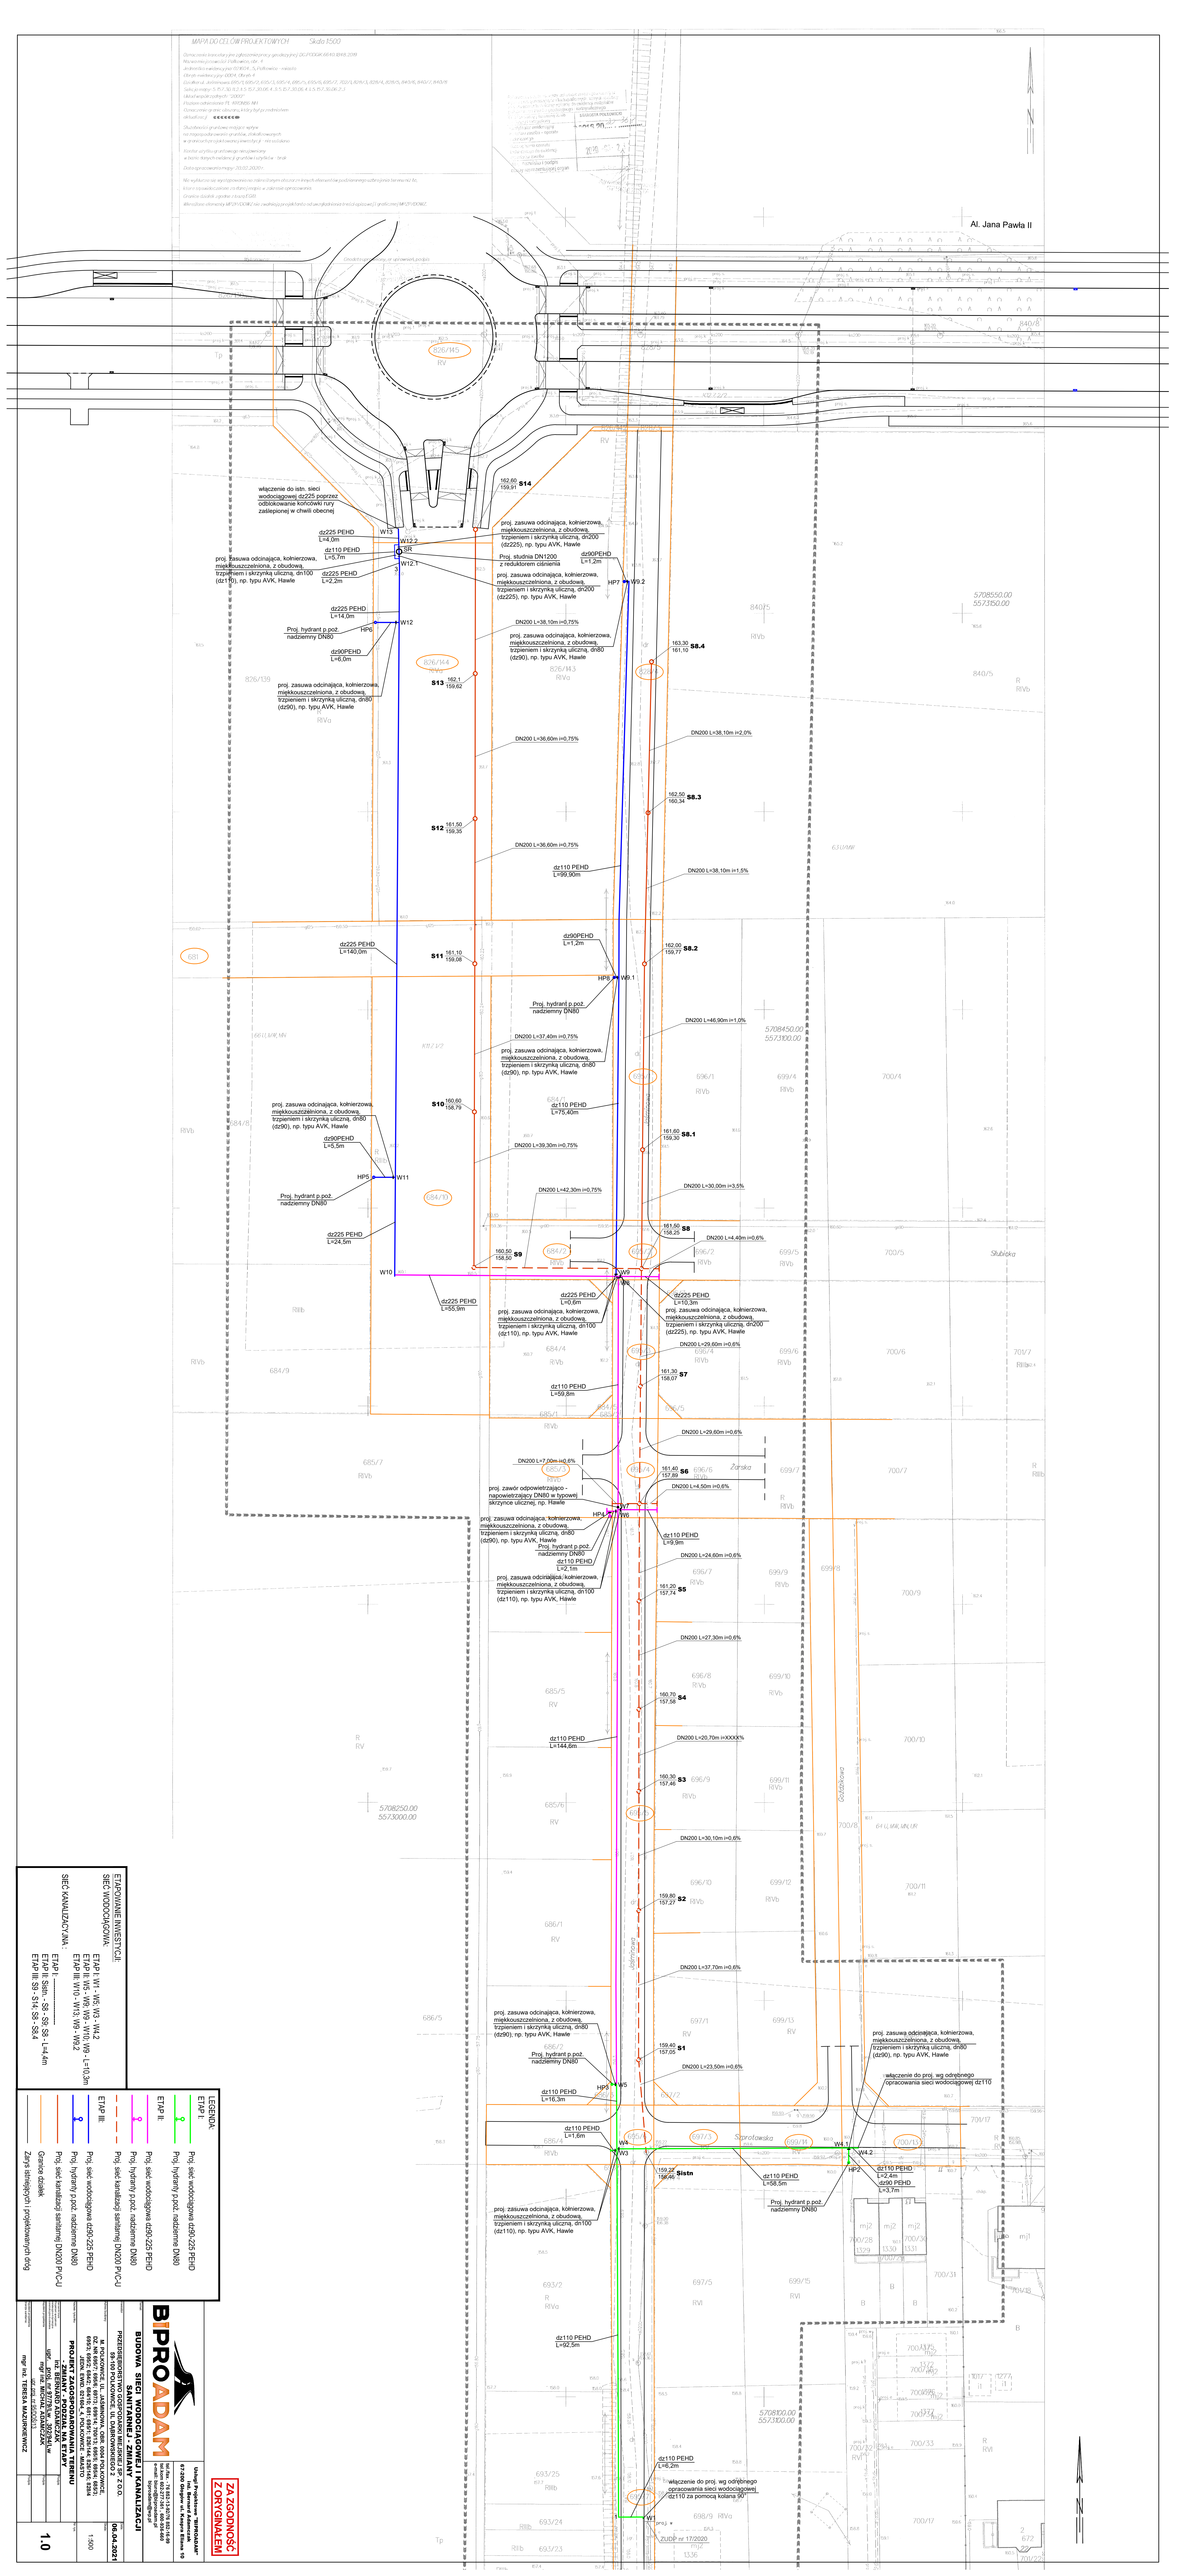
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500
Al. Jana Pawła II
ul. Słubicka
ul. Żarska
ul. Sprofowska
ul. Gubińska
ul. Sosnowa
ul. Wiejska
ul. Kolejowa
włączenie do istn. sieci wodociągowej dz225 poprzez odbiciekowe kołnierzowy rury zaślepionej w chwili obecnej
proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa, miękkouszczelniona, z obudową, trzpieniem i skrzynką uliczną, dn200 (dz225), np. typu AVK, Hawle
Proj. studnia DN1200 z reduktorem ciśnienia
dz225 PEHD L=4,0m
dz110 PEHD L=5,7m
dz225 PEHD L=2,2m
dz225 PEHD L=14,0m
Proj. hydrant p.poż. nadziemny DN80
dz90PEHD L=6,0m
proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa, miękkouszczelniona, z obudową, trzpieniem i skrzynką uliczną, dn100 (dz110), np. typu AVK, Hawle
proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa, miękkouszczelniona, z obudową, trzpieniem i skrzynką uliczną, dn80 (dz90), np. typu AVK, Hawle
dz225 PEHD L=140,0m
dz90PEHD L=1,2m
dz110 PEHD L=75,40m
dz90PEHD L=9,5m
dz225 PEHD L=24,5m
dz225 PEHD L=55,9m
dz225 PEHD L=0,6m
dz225 PEHD L=10,3m
proj. zawór odpowietrzająco - napowietrzający DN80 w typowej skrzynce ulicznej, np. Hawle
dz110 PEHD L=59,8m
dz110 PEHD L=9,9m
dz110 PEHD L=2,1m
dz110 PEHD L=144,6m
dz110 PEHD L=16,3m
dz110 PEHD L=11,6m
dz110 PEHD L=56,5m
dz110 PEHD L=22,5m
dz110 PEHD L=6,2m
dz90PEHD L=1,2m
dz90 PEHD L=3,7m
włączenie do proj. wg odrębnego opracowania sieci wodociągowej dz110 za pomocą kolana 90°
włączenie do proj. wg odrębnego opracowania sieci wodociągowej dz110
DN200 L=38,10m i=0,75%
DN200 L=36,60m i=0,75%
DN200 L=37,40m i=0,75%
DN200 L=39,30m i=0,75%
DN200 L=42,30m i=0,75%
DN200 L=4,40m i=0,6%
DN200 L=29,60m i=0,6%
DN200 L=7,00m i=0,6%
DN200 L=4,50m i=0,6%
DN200 L=24,60m i=0,6%
DN200 L=27,30m i=0,6%
DN200 L=20,70m i=XXXX%
DN200 L=30,10m i=0,6%
DN200 L=37,70m i=0,6%
DN200 L=23,50m i=0,6%
DN200 L=38,10m i=2,0%
DN200 L=46,90m i=1,0%
DN200 L=30,00m i=3,5%
DN200 L=38,10m i=1,5%
S14 162,60 159,91
S8.4 163,30 161,10
S13 162,1 159,62
S8.3 162,50 160,34
S12 161,90 159,35
S8.2 162,00 158,77
S11 161,10 159,08
S8.1 161,60 159,30
S10 160,60 158,79
S8 161,60 158,25
S9 160,50 158,20
S7 161,30 158,07
S6 161,40 157,89
S5 161,20 157,74
S4 160,70 157,58
S3 160,30 157,46
S2 159,80 157,27
S1 159,40 157,05
Sistn 159,27 156,95
W13
W12.2
SR
W12.1
W12
HP6
W11
HP5
W10
W9
W9.1
HP7
W9.2
HP4
W8
W7
W6
W5
W4
W4.1
W4.2
HP2
W3
W2
W1
HP1
W0.1
826/W5
826/W4
826/W3
826/W2
826/W1
826/139
826/144
826/143
826/142
826/141
826/140
826/145
826/146
826/147
826/148
826/149
826/150
826/151
826/152
826/153
826/154
826/155
826/156
826/157
826/158
826/159
826/160
826/161
826/162
826/163
826/164
826/165
826/166
826/167
826/168
826/169
826/170
826/171
826/172
826/173
826/174
826/175
826/176
826/177
826/178
826/179
826/180
826/181
826/182
826/183
826/184