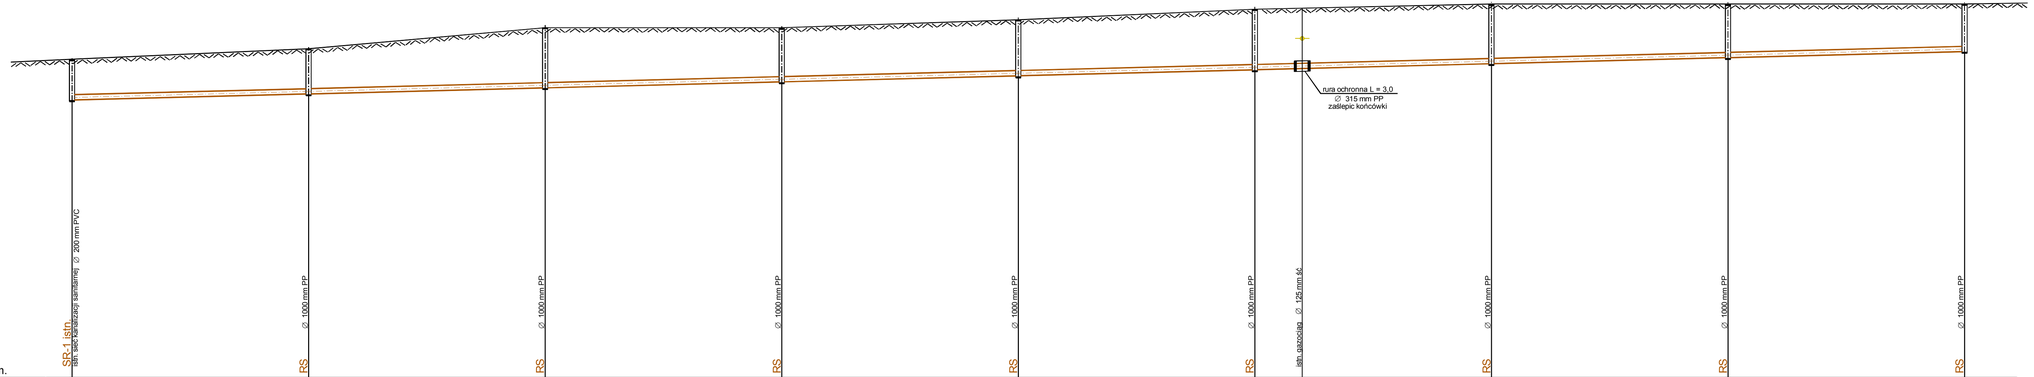

P.p. 145 m n.p.m.

Rzędna terenu	157,10	156,79	156,01	156,24	156,47	156,70	156,93	157,16	157,39
Rzędna dna kanału	155,55	155,78	155,01	155,24	155,47	155,70	155,93	156,16	156,39
Zagłębienie	1,55	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Spadek / długość	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	5 ‰ / 45,00	
Średnica, rodzaj rur	∅ 200 mm PVC-U SN8 z wydłużonym kielichem								
Odległość	0,00	45,00	90,00	135,00	180,00	225,00	234,00	270,00	315,00	360,00

U W A G A :

w związku z brakiem szczegółowych danych na temat zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną ostrożność na etapie wykonawstwa projektowanych rurociągów przy istniejących ruroc. gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kabli, należy stosować się do uzgodnień tkz opini ZUD Na etapie wykonastwa skonsultować z Gazownią posadowienie istniejących gazociągów i po uzgodnieniu z właścicielem drogi dokonać wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji.

Jednostka projektowa:	**Projektant:**
USŁUGI PROJEKTOWE - IWONA SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639, 605 586 693 NIP: 697-152-76-41 e-mail: usługiprojektowe@wp.pl	mgr inż. Paweł Sąsiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych **Asystent:** mgr Dominik Sąsiadek **Sprawdzający:** mgr inż. Leszek Wielebski upr. nr 113/98/Lo w spec. instalacji i sieci sanitarnych

Nazwa rys:	Profil sieci kanalizacji sanitarnej SR-1-istn. do SR-9				
Obiekt:	Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 mm Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN 200 mm				
Adres:	Polkowice ul. Kaktusowa, dz. nr ew. 680, 677/31, 676, 826/135, obręb 0004 Polkowice , J. ew. 021604_4 Polkowice - miasto				
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice				
Data:	28.11.2019	Skala:	1 : 100 / 500	Nr rys:	**3.3.**