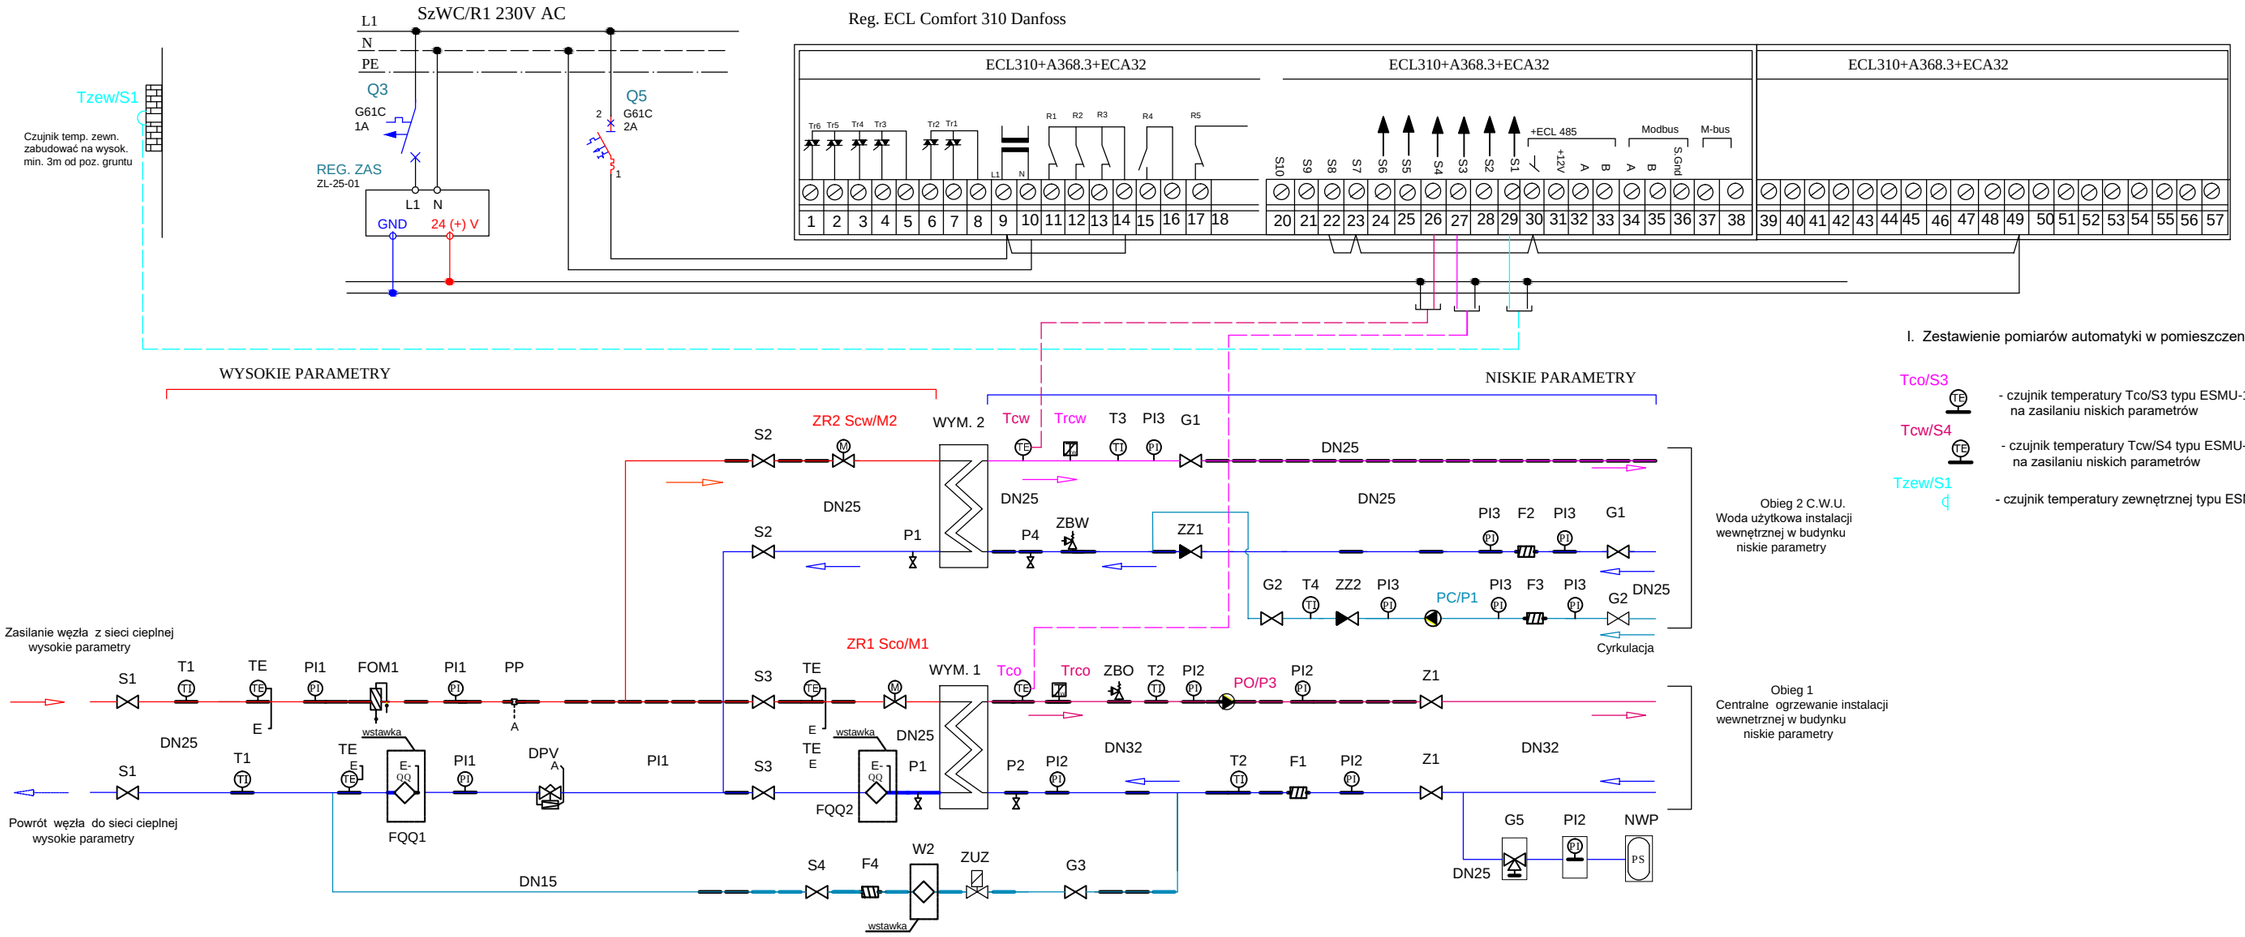

I. Zestawienie pomiarów automatyki w pomieszczeniu węzła

Tco/S3 - czujnik temperatury Tco/S3 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 1 co na zasilaniu niskich parametrów

Tcw/S4 - czujnik temperatury Tcw/S4 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 2 cuw na zasilaniu niskich parametrów

Tzew/S1 - czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT Danfoss

Typ sieci TNS
Samoczynne wyłączenie zasilania
Wyłączniki różnicowo-prądowe
Połączenia wyrównawcze

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2			
OBIEKT	Budynek użyteczności publicznej Centrum Kultury; 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		DATA	wrzesień 2022 r.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA	------
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat technologiczny połączeń układów pomiarowych węzła cieplnego z regulatorem ECL Comfort 310 z SzWC/R1 230V		Rys. nr	08/E
IDEA USŁUGI PROJEKTOWO -INWESTYCYJNE " IDEA PROJEKT " Jacek Ślemp 59-300 Lubin ul.Wronia 11/22	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Imię i nazwisko / Zakres uprawnień	Nr uprawnień	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Korbela — Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	13/ 98/ Lw	