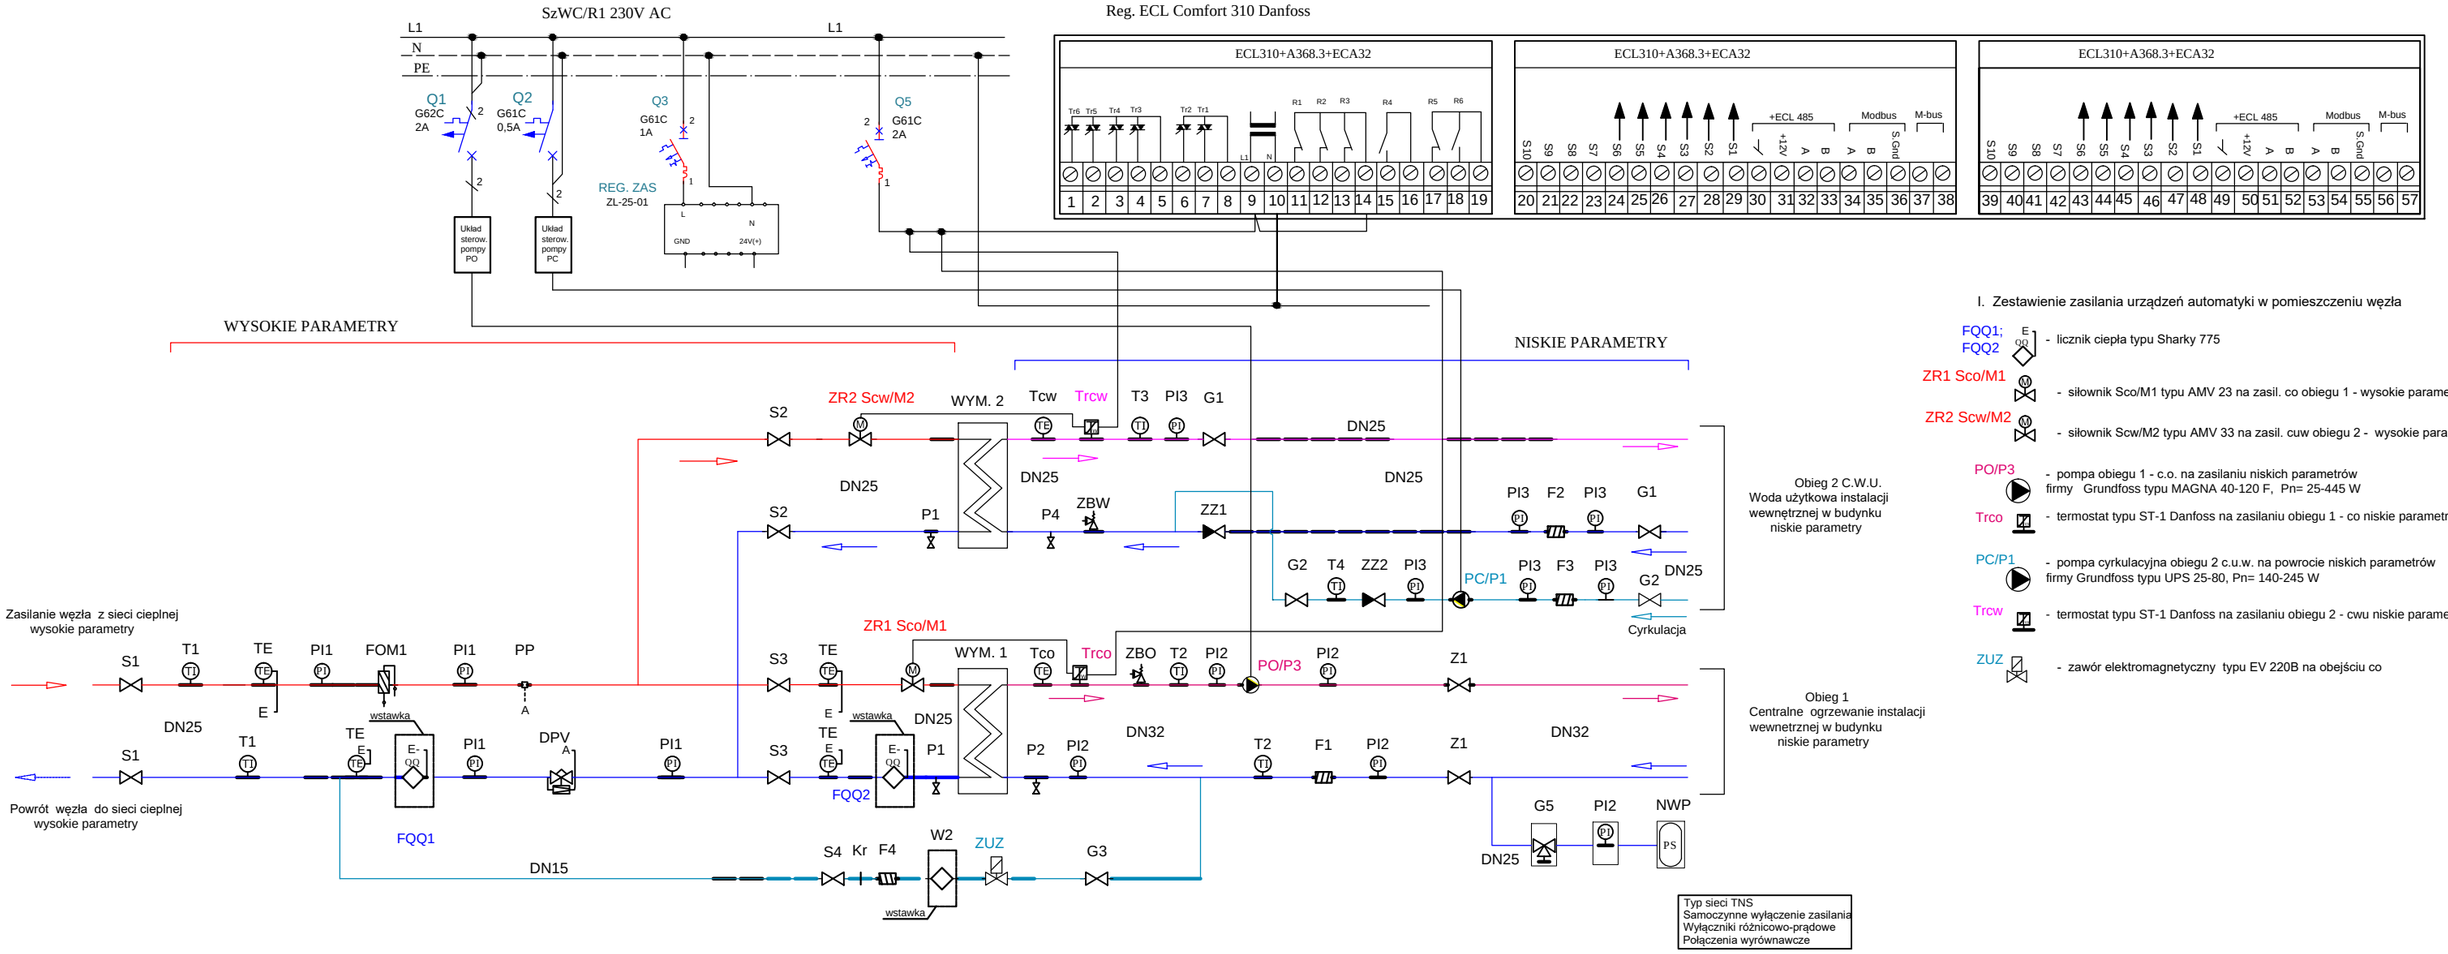

I. Zestawienie zasilania urządzeń automatyki w pomieszczeniu węzła

FQQ1; FQQ2 - licznik ciepła typu Sharky 775

ZR1 Sco/M1 - siłownik Sco/M1 typu AMV 23 na zasil. co obiegu 1 - wysokie parametry

ZR2 Scw/M2 - siłownik Scw/M2 typu AMV 33 na zasil. cuw obiegu 2 - wysokie parametry

PO/P3 - pompa obiegu 1 - c.o. na zasilaniu niskich parametrów firmy Grundfoss typu MAGNA 40-120 F, Pn= 25-445 W

Trco - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 1 - co niskie parametry

PC/P1 - pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.u.w. na powrocie niskich parametrów firmy Grundfoss typu UPS 25-80, Pn= 140-245 W

Trcw - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 2 - cwu niskie parametry

ZUZ - zawór elektromagnetyczny typu EV 220B na obejściu co

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2				
OBIEKT	Budynek mieszkalny wielolokalowy ul. Skalników 26; 59-100 Polkowice				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			DATA	wrzesień 2022 r.
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			SKALA	------
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat technologiczny połączeń elektrycznych regulatora ECL Comfort 310 z elementami wykonawczymi układu automatyki węzła cieplnego w SzWC/R1 230V			Rys. nr	07/E
USŁUGI PROJEKTOWO -INWESTYCYJNE " IDEA PROJEKT " Jacek Ślemp 59-300 Lubin ul.Wronia 11/22	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień	Nr uprawnień	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Korbela	Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjlności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	13/ 98/ Lw	